



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.07.2026

№ 206-р

г. Ейск

**О внесении изменения в распоряжение
администрации муниципального образования
Ейский муниципальный район Краснодарского края
от 26 февраля 2026 г. № 51-р «Об образовании комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии,
находящихся на территории Ейского района,
к работе в осенне-зимний период
2026-2027 годов»**

На основании статьи 50 Устава муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края от 26 февраля 2026 г. № 51-р «Об образовании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Ейского района, к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информатизации администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края (Иоутси Д.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://yeiskraion.ru>.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края



Р.Ю. Бублик


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации муниципального образования
Ейский муниципальный район Краснодарского края
от 27.07.2026 № 206-р

«О внесении изменения в распоряжение
администрации муниципального образования
Ейский муниципальный район Краснодарского края
от 26 февраля 2026 г. № 51-р «Об образовании комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии,
находящихся на территории Ейского района,
к работе в осенне-зимний период
2026-2027 годов»»

Проект подготовлен и внесен:

Исполняющим обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края

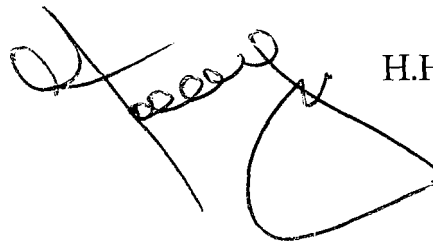

Н.Н. Агеевко


Проект согласован:

Исполняющим обязанности
начальника правового управления
администрации
муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края



С.Е. Скворцов

Заместитель главы
муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края

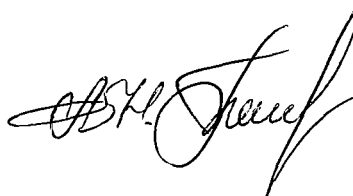

А.Н. Тириченко

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края
от 27.07.2026 № 206-р

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края
от 26 февраля 2026 г. № 51-р
(в редакции распоряжения
администрации
муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края
от 27.07.2026 № 206-р)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии, находящихся на
территории Ейского района, к работе в
осенне-зимний период 2026-2027 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Ейского района, к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (далее – Комиссия) устанавливает задачи, функции, права и порядок работы Комиссии.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234) иными федеральными и краевыми

правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения проверки по обеспечению готовности к отопительному периоду для:

теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций;

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, – в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений) (далее – потребители тепловой энергии);

управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) (далее – потребители тепловой энергии);

лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 ЖК РФ собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или)

техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства (далее – потребители тепловой энергии);

владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56¹ и 56² Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила № 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций (далее – владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями).

1.4. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку по обеспечению готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего раздела Положения.

2. Задачи Комиссии

2.1. Обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и учреждений социальной сферы на территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

2.2. Обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования, организациями жилищно-коммунального комплекса и учреждениями социальной сферы при подготовке к новому отопительному периоду.

2.3. Комиссия проводит проверки по обеспечению готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.

3. Права Комиссии

3.1. Члены Комиссии при решении возложенных на нее задач имеют право:

3.2. Запрашивать документы необходимые для проведения проверки по обеспечению готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.

3.3. Проводить проверку документов по обеспечению готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.

3.4. Принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.5. Привлекать для участия в работе Комиссии по согласованию представителей органов СКУ Ростехнадзора, государственной жилищной инспекции Краснодарского края, 965 отдела государственного технического

надзора (территориального).

3.6. Подписывать акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

4. Функции Комиссии

Основной функцией Комиссии является осуществление проверки выполнения требований Приказа № 2234 по обеспечению готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

Анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

Осуществляет мониторинг хода подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

Принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

Организовывает проверку готовности объектов к работе в осенне-зимний период согласно программы (план-графика) проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.

Принимает решение о готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии при условии выполнения в полном объеме требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

5. Обязанности членов Комиссии

5.1. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии несут ответственность за выполнение задач в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Разработка программы (план-графика) проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения осуществляется согласно приложению к настоящему Положению.

5.3. Утверждение программы (план-графика) проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1.3

раздела 1 настоящего Положения осуществляется председателем (заместителем председателя) Комиссии.

5.4. Председатель Комиссии:

осуществляет общее руководство Комиссией;
назначает заседания Комиссии и определяет их повестки дня;
осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на Комиссии.

5.5. Заместитель председателя Комиссии:

замещает председателя Комиссии при его отсутствии;
распределяет обязанности между членами Комиссии и контролирует их исполнение при отсутствии председателя Комиссии.

5.6. Секретарь Комиссии:

исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

6. Порядок работы Комиссии

6.1. Проверка оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения осуществляется в срок не превышающий 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности, дата начала оценки указывается в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду.

6.2. Комиссия в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.


6.3. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, осуществляется секретарем Комиссии и возглавляется председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии.

6.4. Решения Комиссии оформляется в виде акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду в отношении лиц, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, с учетом требований приложения 5 к Порядку

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234.

6.5. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) выдается лицам, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, с учетом требований приложения 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234.

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края

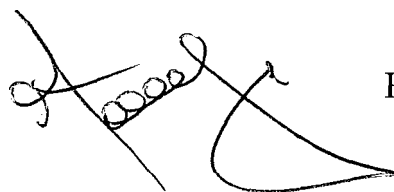

Н.Н. Агеенко

Приложение 1
к Положению о комиссии по проверке
готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии,
находящихся на территории Ейского
района, к работе в осенне-зимний период
2026-2027 годов

**ПРОГРАММА (ПЛАН-ГРАФИК)
проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии**

№ п/п	Наименование проверяемой организации	Сроки проверки объектов	Проверяемые документы по объектам
1	2	3	4
1	Потребителей тепловой энергии в части объектов:		в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены (требования пунктов 11.1-11.5.19 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234): 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляю-

1	2	3	4
			щих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери запорная арматура и т.д.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплоснабжения; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель


1	2	3	4
			15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении к настоящим Правилам
2	Теплоснабжающие организации, в части объектов:		в целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду должны быть проверены (требования пунктов 9.1-9.4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234): 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектовать указанных служб персоналом;

1	2	3	4
			обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, оснащенность персонала спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащим им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие факторов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефи-

1	2	3	4
			ците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на

1	2	3	4
			осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края

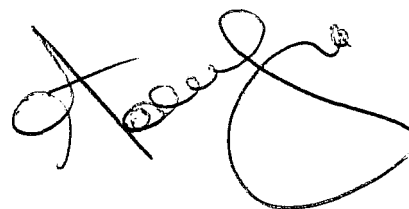

Н.Н. Агеенко

Приложение 2

к Положению о комиссии по проверке
готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии,
находящихся на территории Ейского
района, к работе в осенне-зимний период
2026-2027 годов

Форма акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

(место составления акта) «__» _____ 202__ г.
(дата составления акта)

Комиссия образованная _____

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от «__» _____ 202__ г., утвержденной _____

(фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспече-
ния готовности к отопительному периоду)

с «__» _____ 202__ г. по «__» _____ 202__ г. в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку
обеспечения готовности к отопительному периоду _____

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ .

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному пе-
риоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (готов/готов с условия- ми/не готов)
1.	
2.	
3.	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовно-
сти:

Председатель комиссии: _____ / _____
(подпись, _____)
расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____ / _____
(подпись, _____)
расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____ / _____
(подпись, _____)
расшифровка подписи)

_____ / _____
(подпись, _____)
расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: _____ / _____
(подпись, _____)
расшифровка подписи)

« _____ » 2022 г. _____

(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к
отопительному периоду)

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{тсо} = K_{закон\ о\ тепл} * 0,9 + K_{предп} * 0,05 + K_{план} * 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):		показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Kзакон о тепл	$K_{закон\ о\ тепл} = K_{функ} * 0,05 + K_{режим.налад} * 0,01 + K_{качест} * 0,01 + K_{комм.учет} * 0,01 + K_{кач.стронт} * 0,25 + K_{надеж} * 0,65 + K_{резерв} * 0,01 + K_{порядок} * 0,01$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	документы, предусмотренные пп. 9.3.1 – 9.3.8 п. 9 Правил	показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Kфункц	$K_{функц} = K_{шт} * 0,1 + K_{согл} * 0,1 + K_{дисп} * 0,1 + K_{перечень} * 0,1 + K_{эксп/произв.инстр} * 0,1 + K_{знаний} * 0,1 + K_{обуч} * 0,1 + K_{отв} * 0,1 + K_{охр.труда} * 0,1 + K_{трен} * 0,1$		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1		выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (пп. 9.3.1 п. 9 Правил)	показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	К _{шт}	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.2		копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения	показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	К _{согл}	$K_{согл} = N_{согл} / N_{всего}$ PCO в системе т/сн		
1.1.2.1		в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.	количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	–	N _{согл}	фактическое значение		
1.1.2.2		№ 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (пп. 9.3.2 п. 9 Правил)	количество организаций всего в системе теплоснабжения	–	N _{всего} PCO в системе т/сн	фактическое значение		
1.1.3		утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных	показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	К _{дисп}	наличие – 1; отсутствие – 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила № 511) (пп. 9.3.3 п. 9 Правил)						
1.1.4		организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации	показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	$K_{\text{перечень}}$	$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$		
1.1.4.1		опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (пп. 9.3.4 п. 9 Правил)	показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	$K_{\text{перечень ОПО}}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.4.2			показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	$K_{\text{перечень не ОПО}}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.5		утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и	показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	$K_{\text{экспл/ произв. инстр}}$	наличие – 1; отсутствие – 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		364 Правил промышленной безопасности (пп. 9.3.5 п. 9 Правил)						
1.1.6		копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил № 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (пп. 9.3.6 п. 9 Правил)	показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	$K_{\text{знаний}}$	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$		
1.1.6.1			показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	$K_{\text{пров зн не ОПО}}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.6.2			показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае экс-	0,5	$K_{\text{пров зн ОПО}}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			плуатации ОПО					
1.1.7		копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности) (пп. 9.3.7 п. 9 Правил)	показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	К _{обуч}	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.8		установленные пунктом 7 Правил № 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (пп. 9.3.8 п. 9 Правил)	показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	К _{отв}	$K_{отв} = K_{утв} \text{ не } \text{опо} * 0,5 + K_{отв} \text{ опо} * 0,5$		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.8.1			показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	Котв не ОПО	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.8.2			показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	Котв ОПО	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.9		утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (пп. 9.3.9 п. 9 Правил)	показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	Кохр.труда	наличие – 1; отсутствие – 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.10		копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (пп. 9.3.10 п. 9 Правил)	показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	К _{трен}	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	документы, предусмотренные пп. 9.3.11 и пп. 9.3.22 п. 9 Правил	показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	К _{режим. налад}	К _{режим.налад} = К _{темп.граф} *0,5+ К _{режим.карт} *0,5		
1.2.1		разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым-третьим пункта 125 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (пп. 9.3.11 п. 9 Правил)	показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	К _{темп.граф}	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.2.2		технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунк-	показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	К _{режим.карт}	наличие – 1; отсутствие – 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		тами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511 (пп. 9.3.22 п. 9 Правил)						
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (пп. 9.3.12 п. 9 Правил)	показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	К _{качест}	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.	показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	К _{комм.учет}	наличие – 1; отсутствие – 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		№ 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (пп. 9.3.13 п. 9 Правил)						
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511, – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции	показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	К _{кач.строит}	наличие – 1; отсутствие – 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО (пп. 9.3.14 п. 9 Правил)						
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	документы, предусмотренные пп. 9.3.15-9.3.21, пп. 9.3.23-9.3.29 п. 9 Правил	показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 +$ $K_{обслед} * 0,05 + K_{дым.}$ $труб * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,01 +$ $K_{гидр} * 0,4 +$ $K_{шурф} * 0,01 +$ $K_{очист.промыв} * 0,4 +$ $K_{электр.сопр} * 0,01 +$ $K_{насос стан} * 0,01 +$ $K_{топл} * 0,03 +$ $K_{матер} * 0,01 +$ $K_{страх} * 0,01$		
1.6.1		копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных феде-	показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	$K_{освид}$	$K_{освид} =$ $K_{освид не ОПО} * 0,5 +$ $K_{освид ОПО} * 0,5$		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.1.1		ральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (пп. 9.3.15 п. 9 Правил)	показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид не ОПО	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.6.1.2			показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид ОПО	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.6.2		копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511 (пп. 9.3.16 п. 9 Правил)	показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	Кобслед	наличие – 1; отсутствие – 0.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.3		копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (пп. 9.3.17 п. 9 Правил)	показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	К _{дым.труб}	наличие – 1; отсутствие – 0. В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{дым.труб} принимается равным 1.		
1.6.4		акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил № 511 (пп. 9.3.18 п. 9 Правил)	показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	К _{испыт}	наличие – 1; отсутствие – 0. В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К _{испыт} принимается равным 1		
1.6.5		акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем	показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	К _{гидр}	наличие – 1; отсутствие – 0. В случае если организация не владеет и не эксплу-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		восьмым пункта 333 Правил № 511 (пп. 9.3.19 п. 9 Правил)				тирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, $K_{шврф}$ принимается равным 1		
1.6.6		документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367-369 Правил № 511 (пп. 9.3.20 п. 9 Правил)	показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	$K_{шврф}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.6.7		акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335-337, абзацами шестым-восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511 (пп. 9.3.21 п. 9 Правил)	показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	$K_{очист. промыв}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.6.8		акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511 (пп. 9.3.23 п. 9 Правил)	показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	$K_{электр. сопр}$	наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{электр. сопр}$ принимается равным 1.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.9		акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511 (пп. 9.3.24 п. 9 Правил)	показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	$K_{\text{насос.стан}}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.6.10		копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (пп. 9.3.25 п. 9 Правил)	показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$K_{\text{топл}}$	$K_{\text{топл}} = K_{\text{догтопл}} * 0,5 + K_{\text{запас}} * 0,5$		
1.6.10.1			показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{\text{догтопл}}$	$K_{\text{догтопл}} = 1$, если подтверждено наличие договоров; $K_{\text{догтопл}} = 0$, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2			показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$K_{\text{запас}}$	$K_{\text{запас}} = 1$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$ $K_{\text{запас}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$		
1.6.10.2.1			фактический объем запаса топлива, тысячи тонн	–	$\text{Запас}_{\text{факт}}$	фактическое значение		
1.6.10.2.2			утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн	–	$\text{Запас}_{\text{нормат}}$	фактическое значение		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.11		утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (пп. 9.3.26 п. 9 Правил)	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	$K_{\text{матер}}$	$K_{\text{матер}} = \frac{K_{\text{инвент}}}{K_{\text{перечня}}}$		
1.6.11.1				—	$K_{\text{инвент}}$	количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации		
1.6.11.2				—	$K_{\text{перечня}}$	количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню		
1.6.12		в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской	показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	$K_{\text{страх}}$	наличие — 1; отсутствие — 0.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (пп. 9.3.27 п. 9 Правил)						
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервирова	показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	Крезерв	наличие – 1; отсутствие – 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (пп. 9.3.29 п. 9 Правил)						
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	К _{порядок}	наличие – 1; отсутствие – 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого-третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев	справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого-третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315-319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго-четвертого, шестого-восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения без-	показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К _{предп}	наличие – 1; отсутствие – 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315-319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго-четвертого, шестого-восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности (пп. 9.2 п. 9 Правил)	опасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (пп. 9.2 п. 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (пп. 9.3 п. 9 Правил)	план подготовки к отопительному периоду (п. 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	К _{план}	наличие – 1; отсутствие – 0		

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Значение (заполняется комиссией)	Расчет показателей готовности (формулы)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ				$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предл}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении (пп. 11.1 п. 11 Правил):	–	показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Кзакон о тепл		Кзакон о тепл= Кбезопасн*0,8+ Крежим*0,03+ Кзадолж*0,15+ Кучет*0,02	
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	документы, предусмотренные пп. 11.5.1 – 11.5.10 п. 11 Правил	показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн		Кбезопасн= Кпромыв*0,31+ Кгидр*0,31+ Карм*0,01+Котв* 0,01+ Киспыт*0,31+ Кперечень*0,01+ Кэкспл/произв.инстр* 0,01+Кпаспорт.тепл. пункт*0,01+Кшт* 0,01+Крегул.темпер* 0,01	
1.1.1		акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил № 511 (пп. 11.5.1 п. 11 Правил)	показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	Кпромыв		наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.2		акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничитель-	показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кгидр		наличие – 1; отсутствие – 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил № 511 (пп. 11.5.2 п. 11 Правил)						
1.1.3		акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (пп. 11.5.3 п. 11 Правил)	показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Карм		наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.4		установленные пунктом 7 Правил № 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных	показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Котв		наличие – 1; отсутствие – 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (пп. 11.5.4 п. 11 Правил)						
1.1.5		акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого-восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок (пп. 11.5.5 п. 11 Правил)	показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	Киспыт		наличие – 1; отсутствие – 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.6		организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (пп. 11.5.6 п 11 Правил)	показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	Кперечень		наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.7		утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (пп. 11.5.7 п. 11 Правил)	показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	Кэспл /произв.инстр		наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.8		паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установ-	показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	Кпаспорт. тепл.пункт		наличие – 1; отсутствие – 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кам, установленным в здании (сооружении) (пп. 11.5.8 п. 11 Правил)						
1.1.9		выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (пп. 11.5.9 п. 11 Правил)	показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	Кшт		наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.10		акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил № 511 (пп. 11.5.10 п. 11 Правил)	показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	Крегул.темпер		наличие – 1; отсутствие – 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	документы, предусмотренные пп. 11.5.11, пп. 11.5.19 п. 11 Правил	показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режим}}$		$K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$	
1.2.1		акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (пп. 11.5.11 п. 11 Правил)	показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{врез}}$		наличие – 1; отсутствие – 0	
1.2.2		подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обес-	показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех.готов}}$		наличие – 1; отсутствие – 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		печивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (пп. 11.5.19 п. 11 Правил)						
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	документы, предусмотренные пп. 11.5.12, 11.5.13 п. 11 Правил	показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	Кзадолж		$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} * 0,95$	
1.3.1		копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (пп. 11.5.12 п.11 Правил)	показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Кдоговор		наличие – 1; отсутствие – 0	
1.3.2		акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (пп. 11.5.13 п. 11 Правил)	показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	Ксвер		наличие – 1; отсутствие – 0	
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о тепло-	документы, предусмотренные пп. 11.5.14, 11.5.15 п. 11 Правил	показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	Кучет		$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кип}} * 0,5$	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	снабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)							
1.4.1		акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (пп. 11.5.14 п. 11 Правил)	показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{провер.уз.уч}}$		наличие – 1; отсутствие – 0	
1.4.2		акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (пп. 11.5.15 п. 11 Правил)	показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{провер.кип}}$		наличие – 1; отсутствие – 0	
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (пп. 11.2 п. 11 Правил)	документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$K_{\text{жил.фонд}}$		$K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$	
2.1		акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$K_{\text{контур}}$		наличие – 1; отсутствие – 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2		акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (пп. 11.5.17 п. 11 Правил)	показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	$K_{\text{дезинф}}$		наличие – 1; отсутствие – 0	
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспече-	для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, – и копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в много-	показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$K_{\text{газ}}$		$K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} * 0,5 + K_{\text{догов.тех.обсл}} * 0,5$	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	ния безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (пп. 11.3 п. 11 Правил)	квартирном доме (пп. 11.5.18 п. 11 Правил)	показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	К _{дым.вент}		наличие – 1; отсутствие – 0	
3.2	услуги по газоснабжению (пп. 11.3 п. 11 Правил)		показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	К _{догов.тех.обсл}		наличие – 1; отсутствие – 0	
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (пп. 11.4 п. 11 Правил)	справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (пп. 11.4 п. 11 Правил)	показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К _{предп}		наличие – 1; отсутствие – 0	не заполняется

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго-четвертого, шестого-восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435-439, 446-448, 450 Правил № 511, пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности (пп. 11.4 п. 11 Правил)							
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (пп. 11.5 п. 11 Правил)	план подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	К _{план}		наличие – 1; отсутствие – 0	

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края



Н.Н. Агеенко

Приложение 3

к Положению о комиссии по проверке
готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии,
находящихся на территории Ейского
района, к работе в осенне-зимний период
2026-2027 годов

Форма паспорта
обеспечения готовности к отопительному
периоду _____/_____ гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:


1. _____;
2. _____;
3. _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от
« ____ » _____ 20__ г. № ____.

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Ейский муниципальный район
Краснодарского края

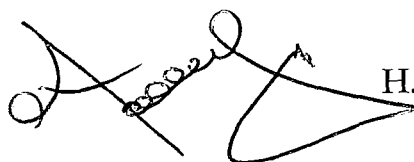 Н.Н. Агеенко